

**RÉPONSE D'HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION
À L'ENGAGEMENT NUMÉRO 14**

Régie de l'énergie
DOSSIER: <i>R-3610-2006</i>
DÉPOSÉE EN AUDIENCE
Date: <i>5 DÉC. 2006</i>
Pièce n°: <i>B-46</i>

Engagement 14 :


E-14 (HQD) : Fournir le graphique indice de continuité normalisé pour la période sur laquelle les données des systèmes de HQD ont été renormalisées pour faire l'étude (demandé par la Régie) 295

Réponse à l'engagement 14 :

Le graphique suivant illustre l'évolution de l'indice de continuité normalisé du réseau de distribution (relié au réseau de TransÉnergie) au cours des 10 dernières années. Les données de ce graphique ont servi à l'analyse présentée à la Régie dans le document HQD-18, document 3, page 3.

Indice normalisé de continuité de service en minutes par client desservi par an

—●— IC et sa courbe de tendance (- - -) en hausse de 1,9 min/client/an (facteur de corrélation de 0,7)

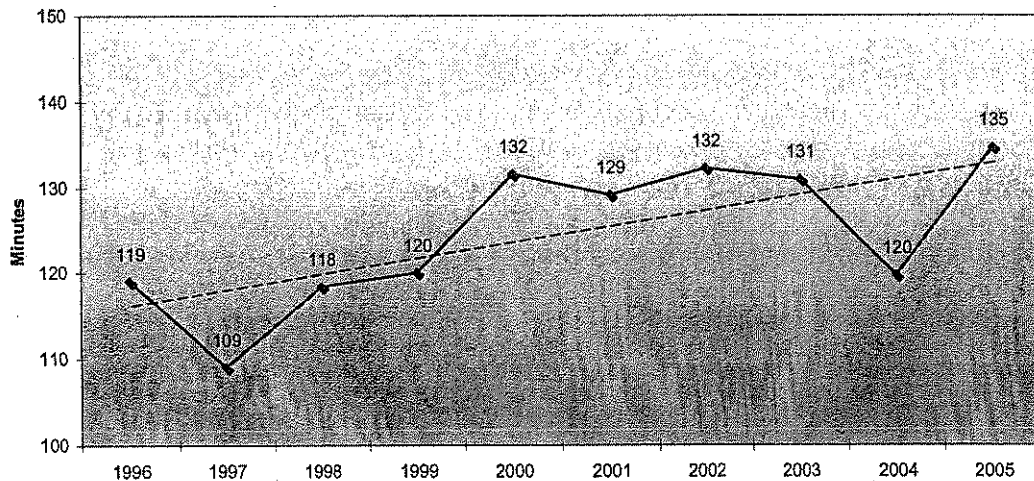

Ce graphique indique une dégradation de l'indice normalisé de continuité de 1,9 minute par client et par an avec un facteur de corrélation de 0,7. En statistique, un facteur de corrélation de 0,7 indique que la tendance à la hausse théorique de 1,9 minute constitue une bonne représentation de la croissance réelle.