


Nouveau poste Limoilou 230-25 kV

k\$ actualisés	1 Limoilou + Ligne aérienne	2 Limoilou + Ligne souterraine	3 Montcalm 69-25 kV
Investissements (-)	187 173	187 091	194 513
Valeurs résiduelles (+)	8 817	8 848	8 739
Revenus (+)	0	0	0
Charge d'exploitation (-)	-1 383	-10 509	3 591
Taxe sur le capital (-)	17	14	21
Taxe sur les services publics (-)	10 956	10 997	11 452
Flux monétaire net	-187 944	-178 745	-200 838
Coût global actualisé (CGA)	187 944	178 745	200 838

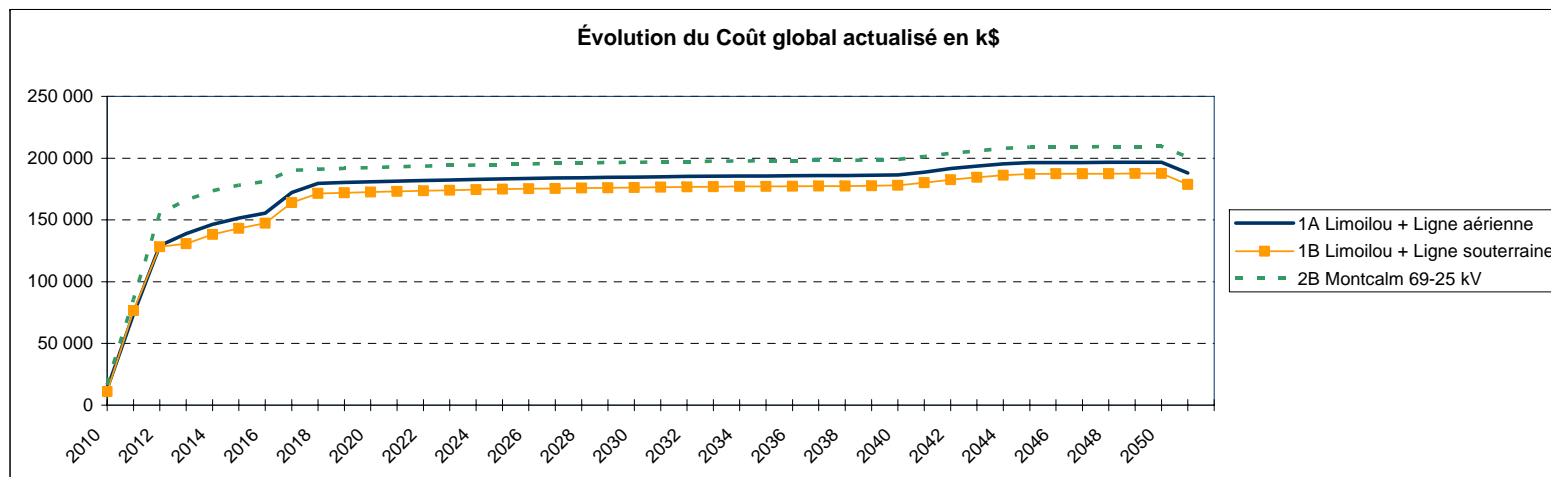

Paramètres du projet

Paramètres	Normalisés	HQ TransÉnergie					
Date des paramètres	14-avr-10	Structure de capital		Part	Coût de long terme		
Taux - amortissement croissant	3,0%	Dette		70,00%	4,870%		
Taux des frais de garantie	0,50%	Avoir propre		30,00%	7,587%		
Taux d'actualisation de long terme	5,685%	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Taux de taxe sur le capital		0,120%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Taux de taxe sur les services publics		0,550%	0,550%	0,550%	0,550%	0,550%	0,550%
Taux pour frais d'emprunts à capitaliser		7,439%	7,439%	7,439%	7,439%	7,439%	7,439%
Taux pour la charge d'intérêt (excluant frais de garantie)		4,370%	4,370%	4,370%	4,370%	4,370%	4,370%

