



PRIX RÉGIONAUX


1
2 En réponse à la demande de la Régie de l'énergie formulée à la page 41 de la décision
3 D-2011-182, ce document présente, sous forme graphique, l'évolution historique et la valeur
4 des « Futures » des différentiels de lieu par rapport à Henry Hub pour différents points
5 d'échange du gaz naturel dans le nord-est des États-Unis. Il est à noter que Henry Hub est un
6 carrefour d'échange situé en Louisiane où s'établit le prix des contrats « Futures » sur le New
7 York Mercantile Exchange (NYMEX).
8 Les différentiels ont été calculés aux points identifiés sur la carte ci-dessous. La base de
9 données a été fournie par une tierce partie.

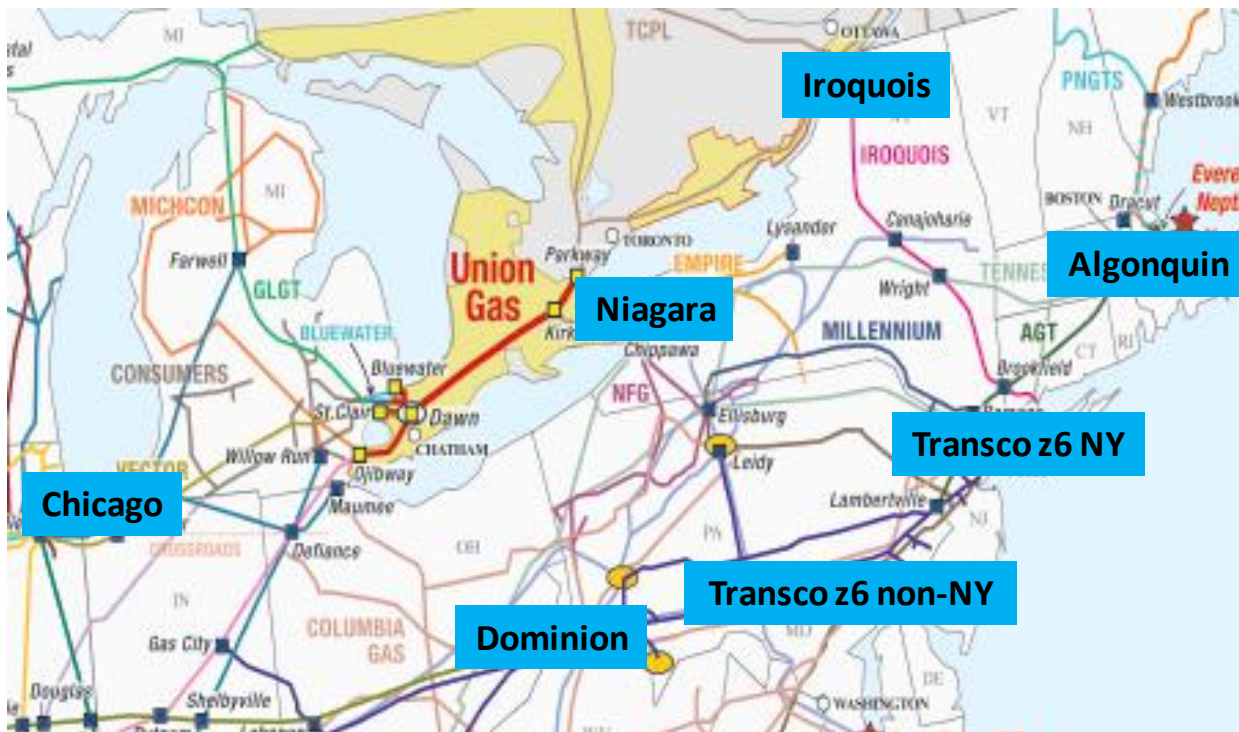


Différentiel Transco Z.6 non - NY / Henry Hub

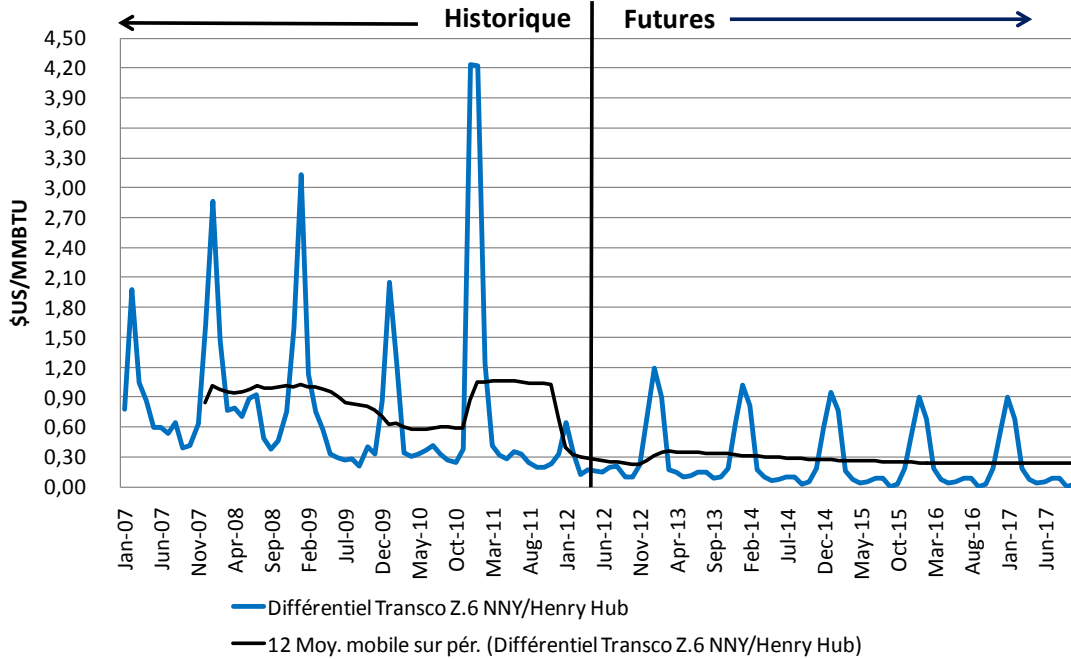


Différentiel Transco Z.6 NY / Henry Hub

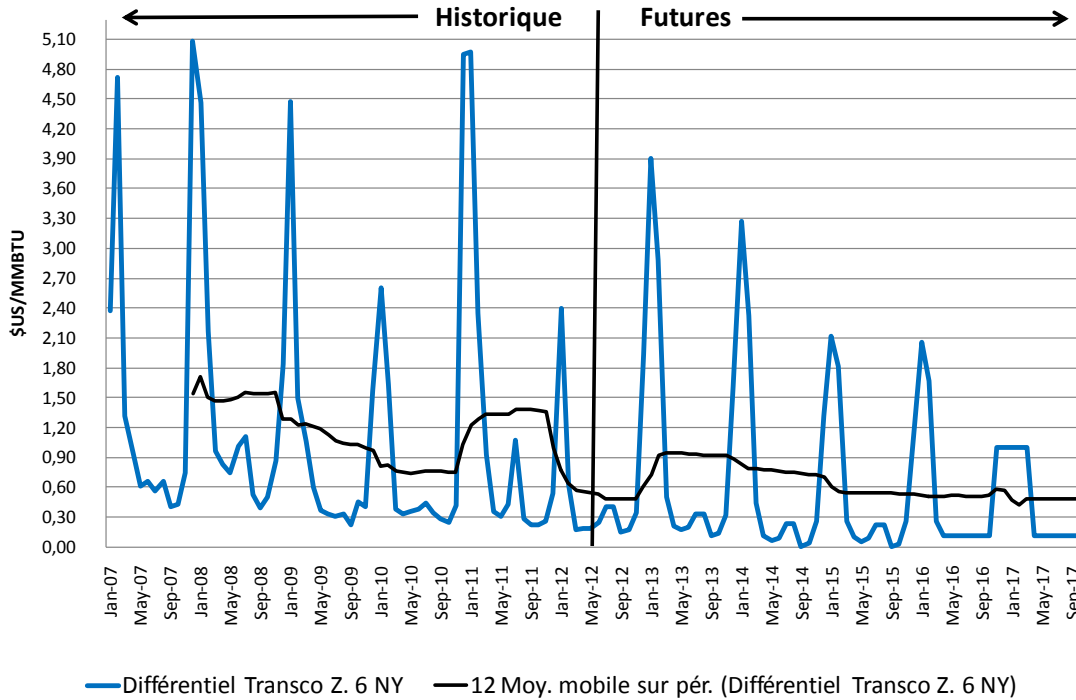


Différentiel Dominion /Henry-Hub

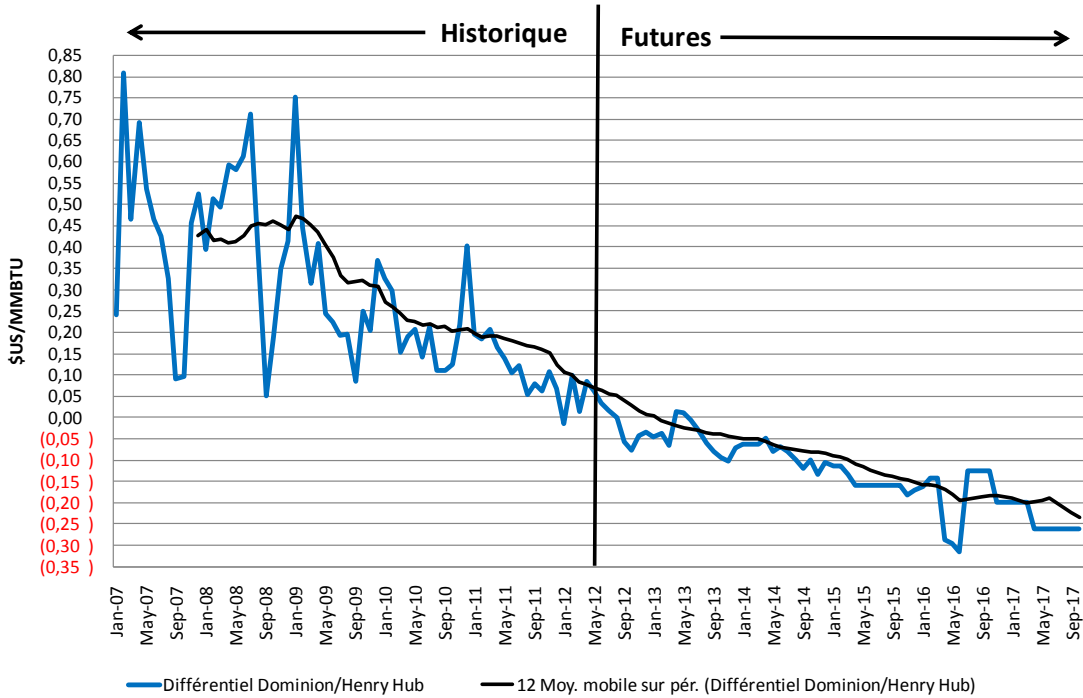


Différentiel Niagara / Henry-Hub

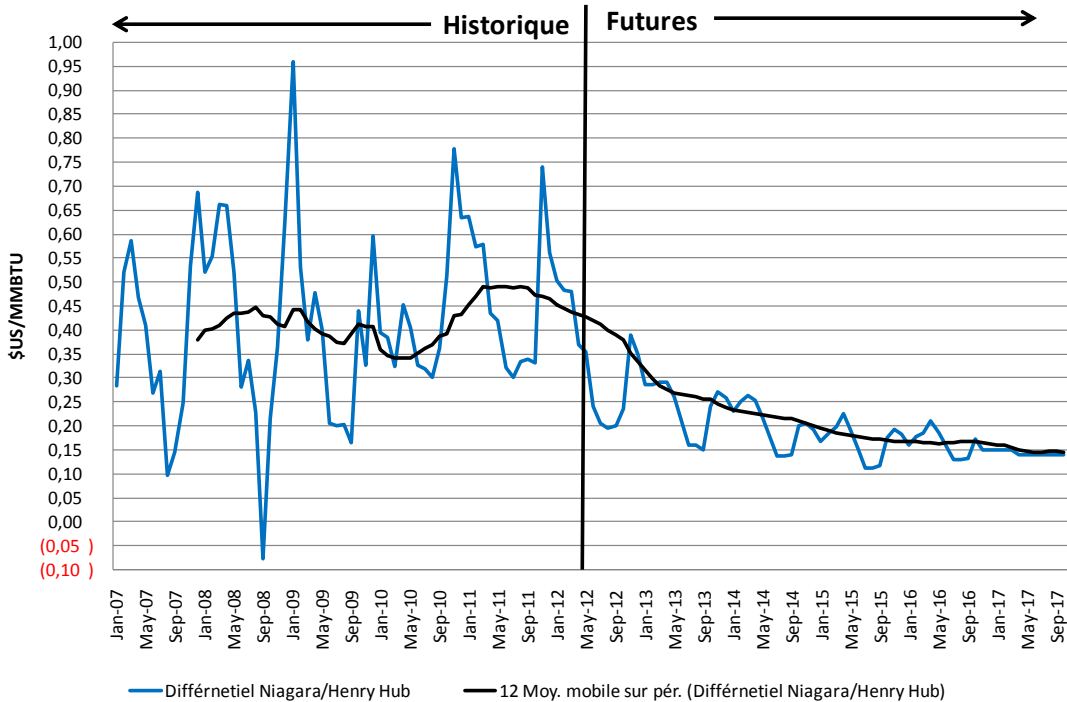

Différentiel Chicago / Henry Hub

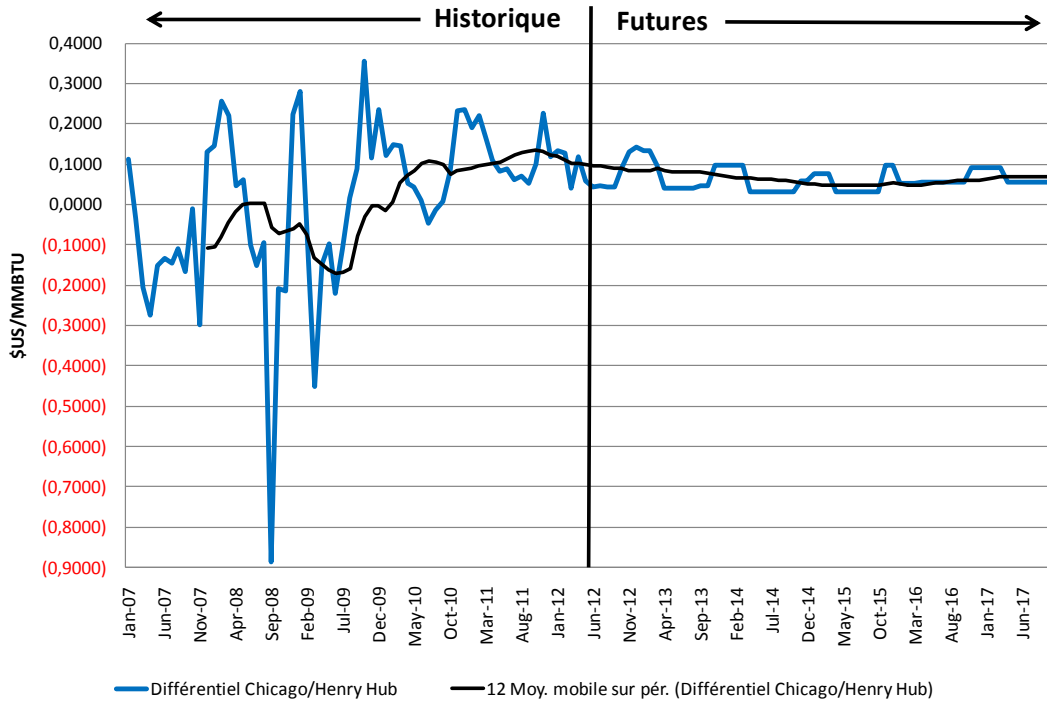

Différentiel Iroquois / Henry Hub

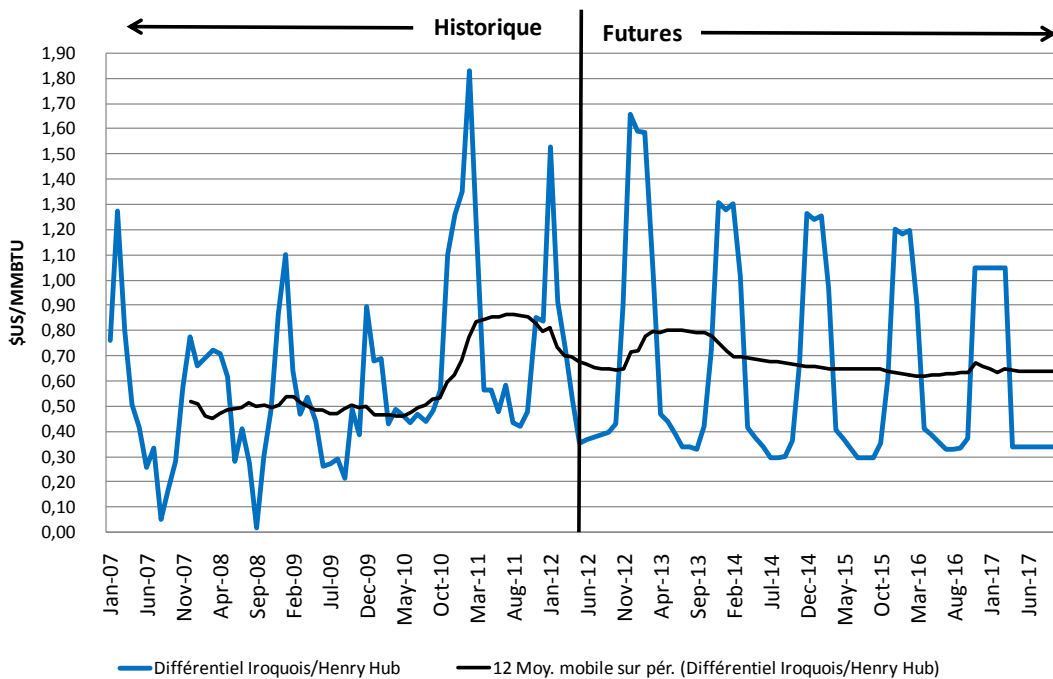

Différentiel Algonquin / Henry Hub

