

Critères appliqués à la conception et à l'opération du réseau de distribution



Présentation à la Régie de l'énergie
Date: 6 novembre 2013






Plan de la présentation



1. Critères appliqués
2. Carte du réseau de Gaz Métro
3. Mesures prévues pour l'hiver 2013-2014
4. Prochaine étape
5. Mesure exceptionnelle pour l'hiver 2013-2014

1. Critères appliqués (GM-2, Doc. 14, p. 8-9)

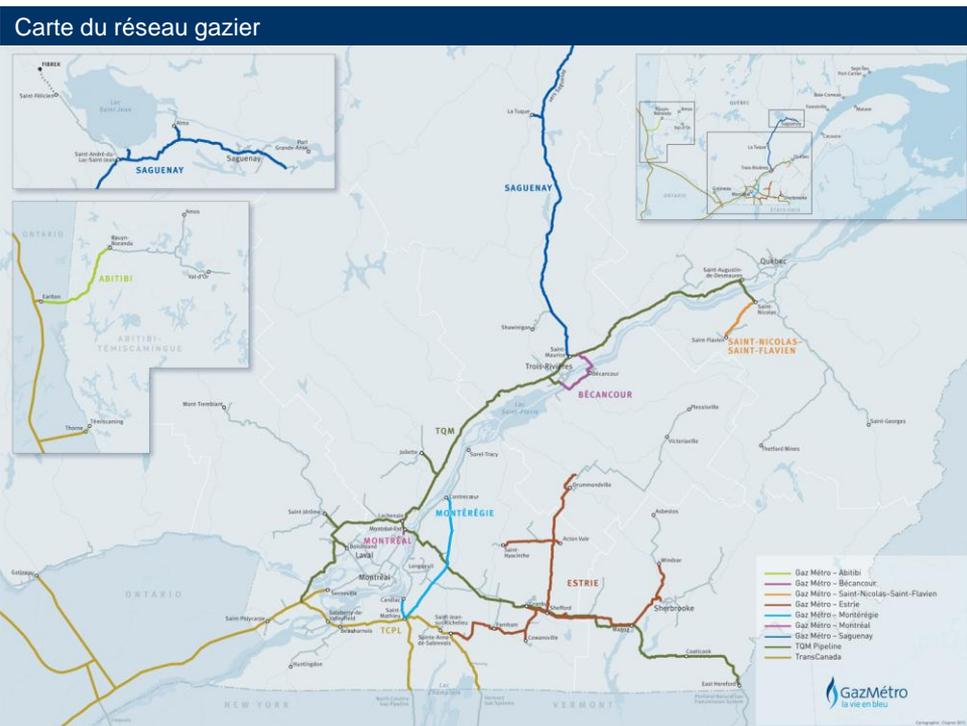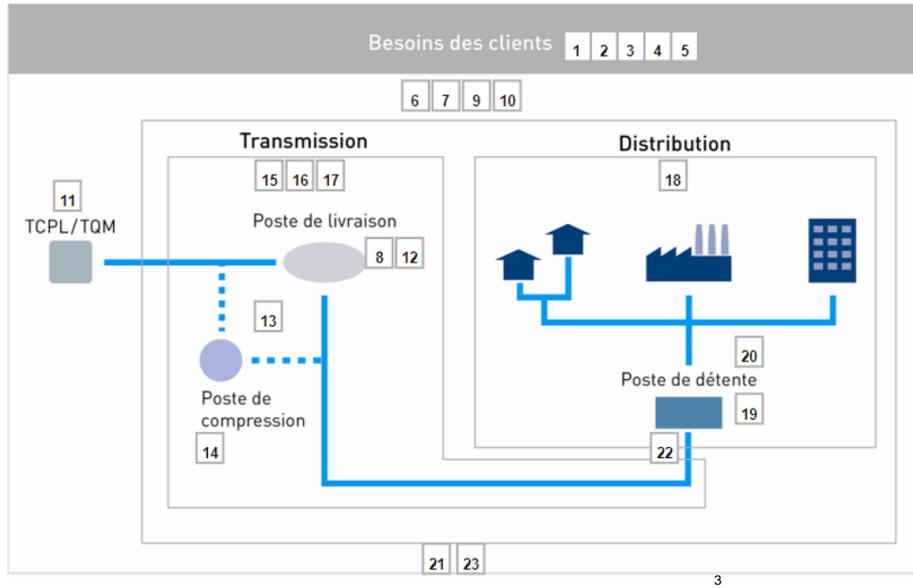

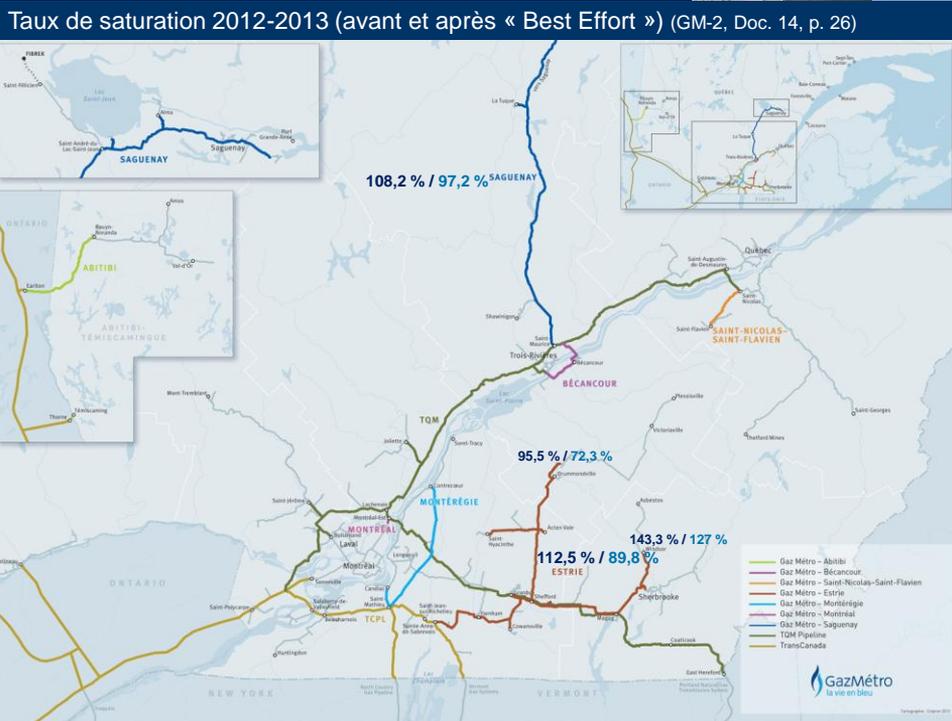


3. Mesures prévues pour l'hiver 2013-2014



- Solutions opérationnelles et physiques
- « Best Effort » de TCPL
- Instrumentation de clients majeurs
- Procédure d'interruption pour des raisons de transmission
- Procédure d'attribution du GAI et du GAC
- Nouveaux nombres de jours maximum d'interruption

Taux de saturation anticipé 2013-2014 après solutions opérationnelles et physiques excluant les clients interruptibles après « Best Effort » (GM-2, Doc. 14, p. 32)

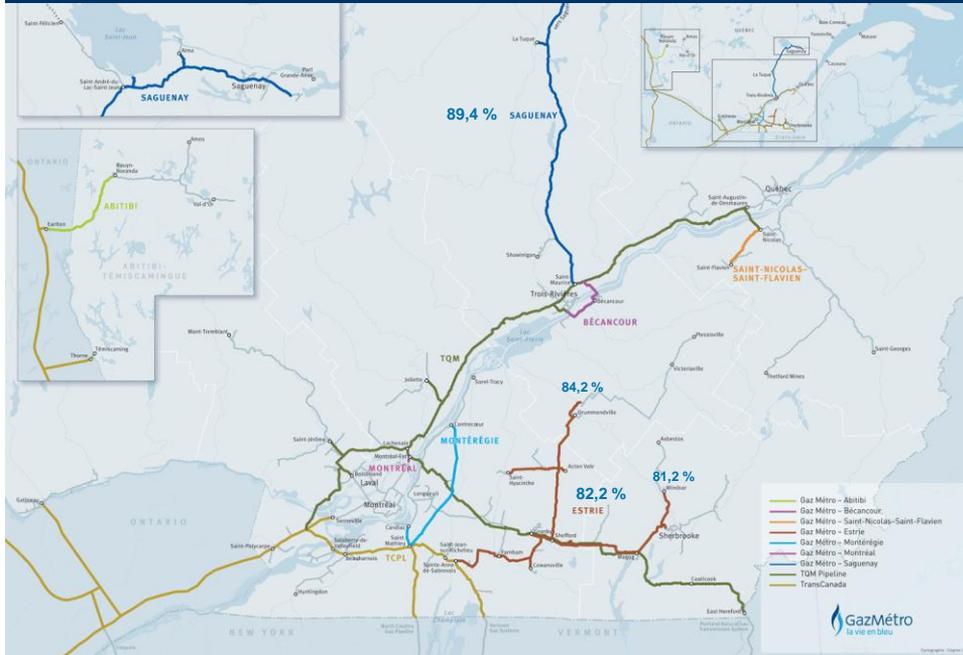

4. Prochaine étape



- Des mesures temporaires sont prévues pour l'hiver 2013-2014
- Des mesures permanentes seront déposées dans les prochains mois pour corriger les enjeux de capacité du réseau de Gaz Métro

5. Mesure exceptionnelle pour l'hiver 2013-2014 (non mentionnée dans GM-2, Doc. 14)



- Un client interruptible en région saturée est sujet à des interruptions pour des raisons de transmission lors de températures supérieures à celles nécessitant une interruption pour des raisons de transport
- Le client a demandé récemment à Gaz Métro de l'accommoder afin de tenter de diminuer le nombre de jours d'interruption pour des raisons de transmission
- Le client pourra continuer de consommer si :
 - Gaz Métro juge qu'il est opérationnellement possible de le desservir tout en assurant la sécurité du réseau
 - Il est en mesure de démontrer son habileté à s'interrompre à très court terme (délai inférieur à une heure)

9

