

**RÉPONSE D'HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION  
À L'ENGAGEMENT NUMÉRO 1**




**Engagement n° 1 (demandé par l'APCHQ)**

Produire la carte de Montréal et Laval en s'assurant que les deux critères soient respectés, soit la DEM et la présence d'un réseau souterrain et indiquer les pixels qui représentent les deux critères respectés.


**Réponse à l'engagement n° 1 :**

- 1 Le Distributeur présente les zones où la DEM est atteinte et où il y a présence
- 2 d'un réseau souterrain. Ces zones sont représentées par des pixels en bleu,
- 3 alors que les pixels en vert correspondent à un réseau aérien. Compte tenu du
- 4 délai imparti, le Distributeur n'a pas été en mesure de produire les cartes pour
- 5 tous les scénarios de densité qui ont faits l'objet d'une analyse.

**FIGURE E-1.1 :**  
**CRITÈRE DE DEM D'AU MOINS 60 MVA PAR KM<sup>2</sup>**  
**SUR UNE DISTANCE MINIMALE DE 2 KM DE RÉSEAU**

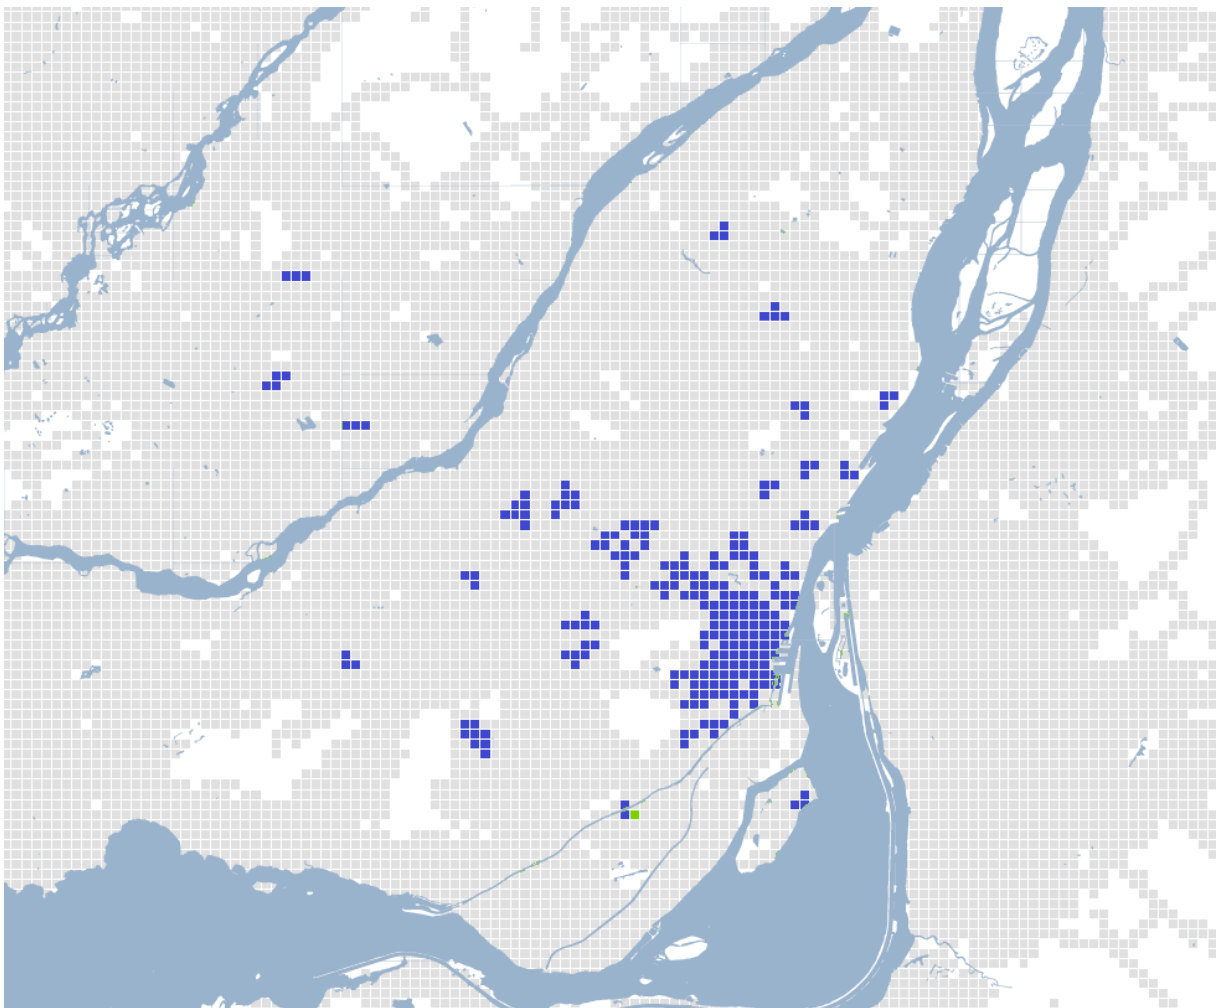

**FIGURE E-1.2 :**  
**CRITÈRE DE DEM D'AU MOINS 50 MVA PAR KM<sup>2</sup>**  
**SUR UNE DISTANCE MINIMALE DE 2 KM DE RÉSEAU**

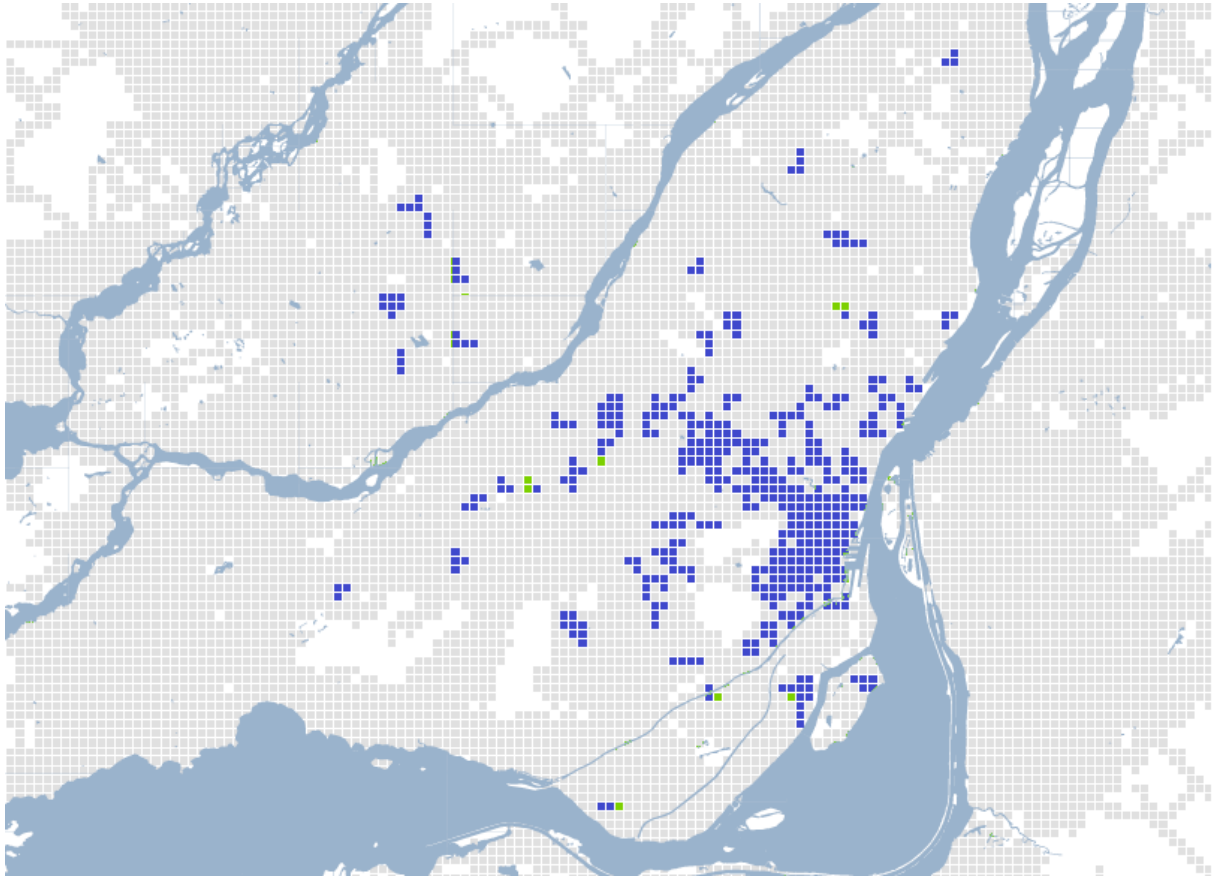

**FIGURE E-1.3 :**  
**CRITÈRE DE DEM D'AU MOINS 22 MVA PAR KM<sup>2</sup>**  
**SUR UNE DISTANCE MINIMALE DE 1 KM DE RÉSEAU**

