MIEUX FAIRE | VOIR GRAND | BÂTIR DEMAIN

Demande relative à la construction d'une ligne à 735 kV entre les postes Micoua et du Saguenay

Soutien à la réponse à la question 2.1 de la demande de renseignements nº 5 de la Régie

R-4052-2018, HQT-5, Document 2

Hydro-Québec TransÉnergie | 25 février 2019

Réponse à la question 2.1 | Évolution du réseau

SOLUTION 1

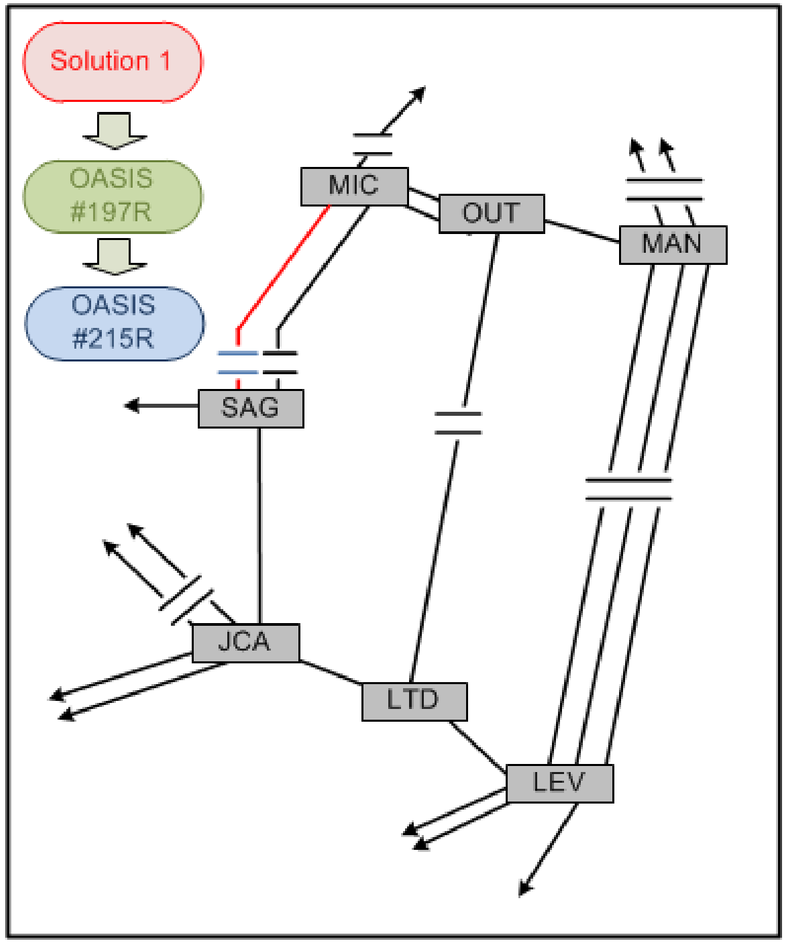
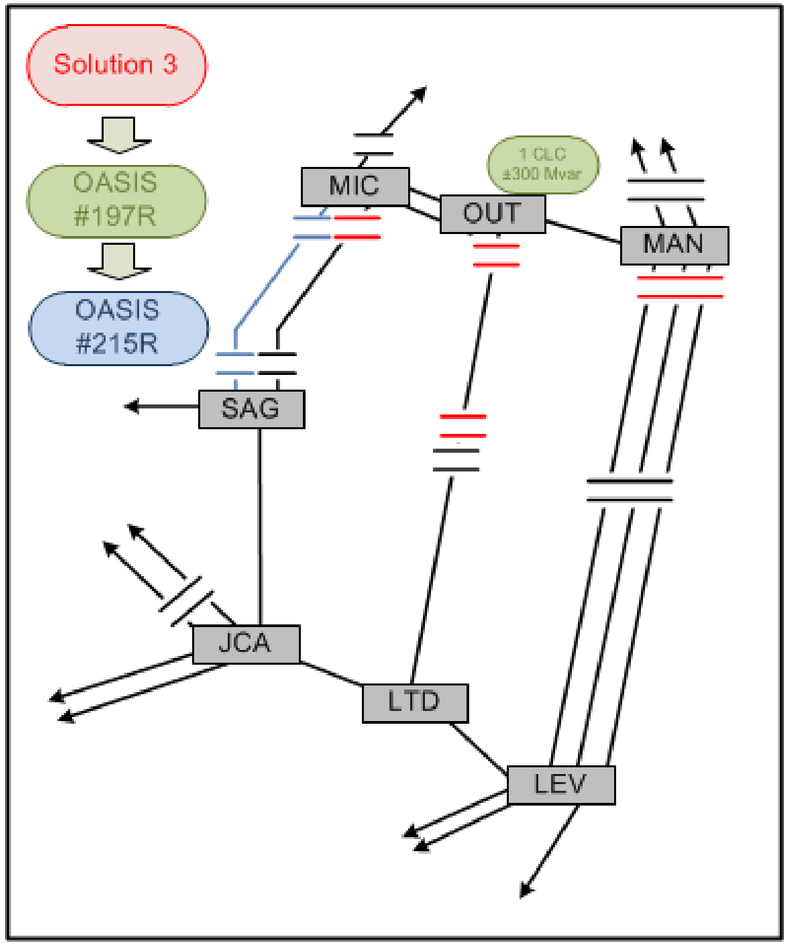
SOLUTION 3