C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

DOSSIER R-4052-2018

RÉGIE DE L'ÉNERGIE

INVESTISSEMENT
RELATIF À LA CONSTRUCTION
D'UNE LIGNE À 735 KV ENTRE LES
POSTES MICOUA ET SAGUENAY PAR
HYDRO-QUÉBEC TRANSÉNERGIE (HQT)

HYDRO-QUÉBEC
En sa qualité de Transporteur

Demanderesse

-et-

STRATÉGIES ÉNERGÉTIQUES (S.É.)
et
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LUTTE
CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
(AQLPA)

Intervenantes

SCHÉMAS DU RÉSEAU

Stratégies Énergétiques (S.É.)
Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA)

Le 28 février 2019

Schéma du réseau de HQT montrant le projet initial d'intégration de La Romaine autorisé par la Régie de l'énergie au dossier R-3757-2014 (Pièce B-0019, HQT-1, Doc. 1 v.r.), page 23 avec ajout de compensations en série sur une partie des lignes seulement de cette intégration et intégrant déjà la *« Base 2012 »* et le poste Bout-de-l'Ile planifié pour 2014

Figure 7

Intégration des centrales du complexe la Romaine au réseau de transport principal

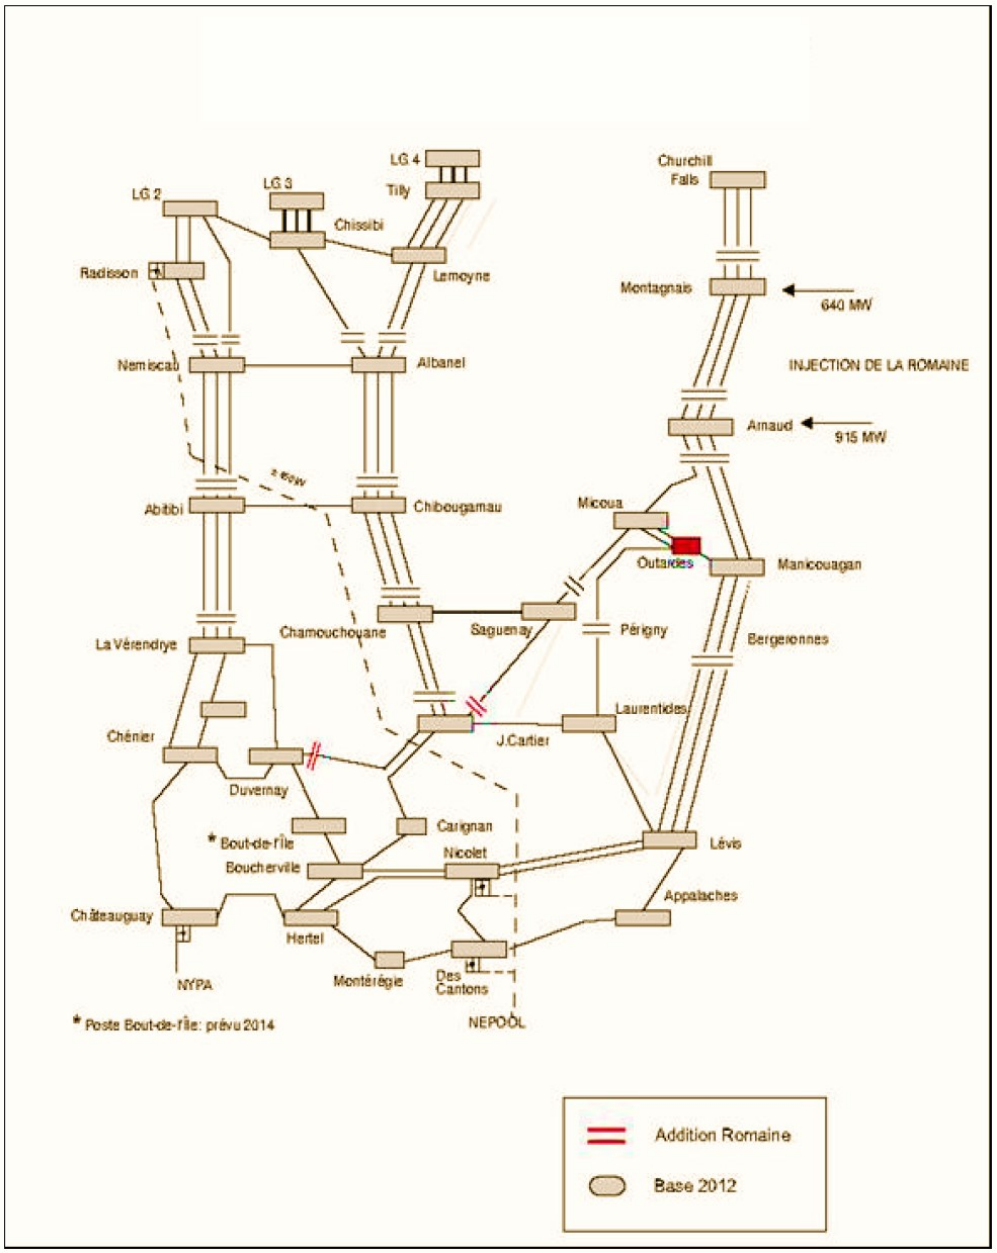

Réseau HQT en pointe 2016 tel que planifié en 2001-2002
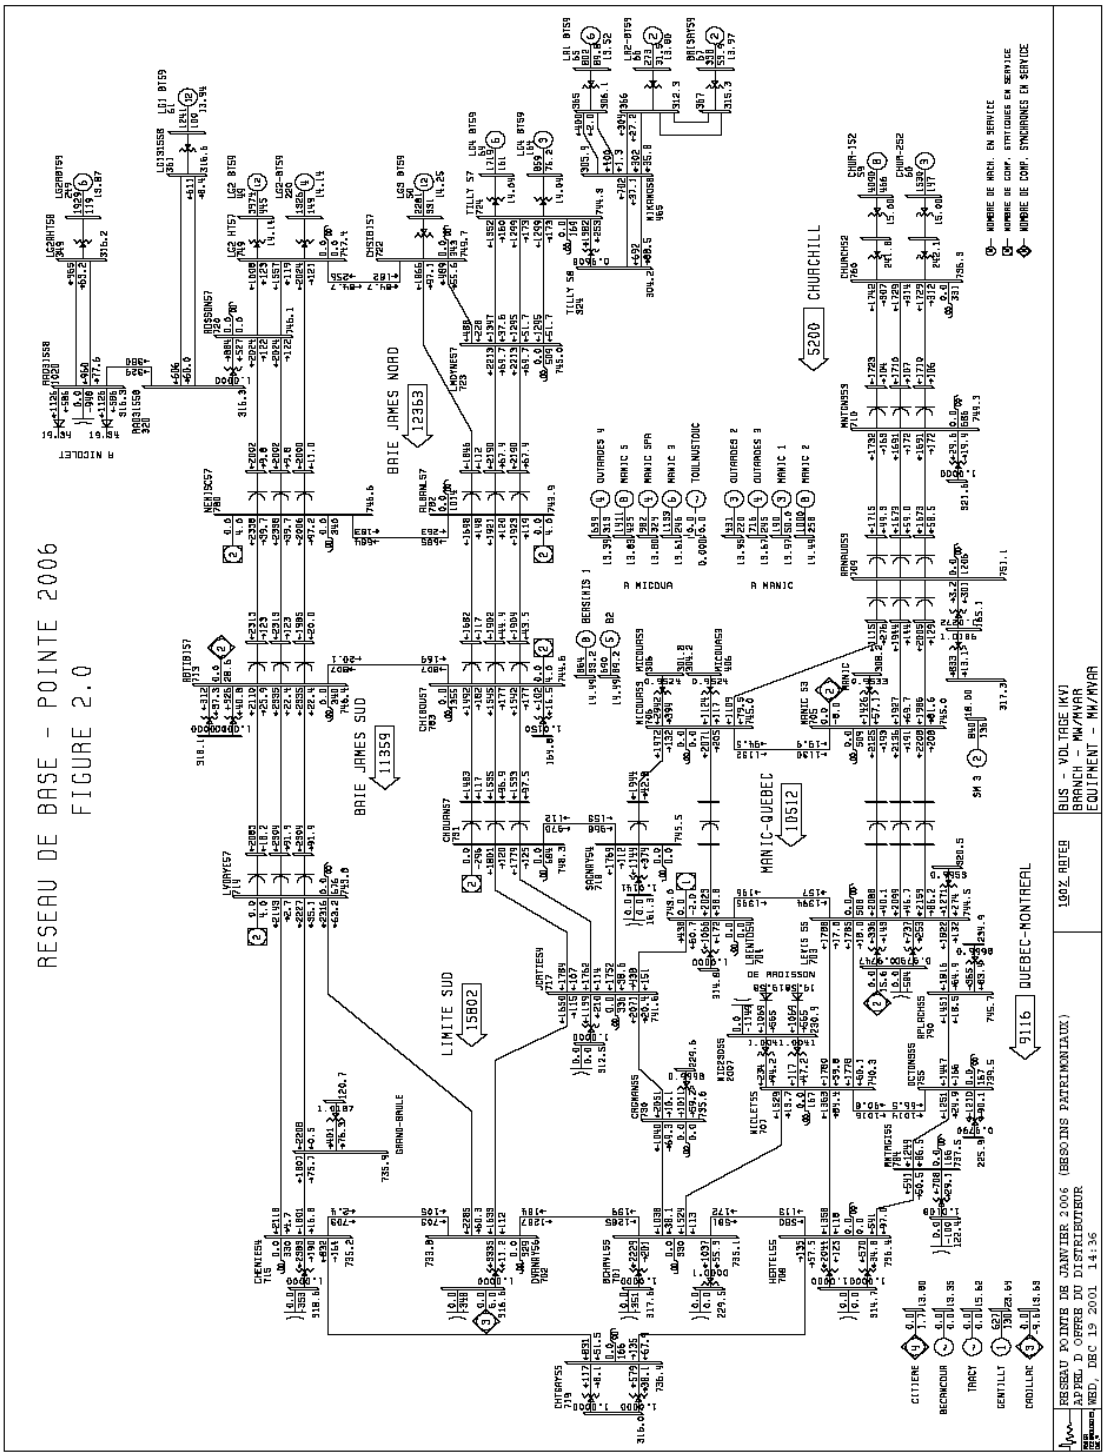
Source : HQD, Dos.R-3470-2001, Pièce HQD-6, Doc.1 (Réponse à DDR 2 de Régie), Ann 1, p.Adobe 42.
Cité à notre Rapport C-SÉ-AQLPA-0011, SÉ-AQLPA-1, Doc.1, page 16.